

ITALIANO

FC-LUX23 Dispositivo visuale e sonoro di allarme incendio

SPECIFICHE TECNICHE

Infiammabilità materiale:	V2
Grado di protezione:	IP21C
Tensione nominale:	24 Vcc (min 18 Vcc, max 30 Vcc)
Assorbimento linea 24 V:	50 mA
Assorbimento linea a 8 V:	10 µA max
Altezza di installazione:	4,6 m max
Codice (copertura base quadrata):	W-4,6-9,1
Codice (copertura base rettangolare v. fig. 4):	O-4,6-9,1-9,9
Tipo di connessione:	A morsetti
Dimensioni (LxHxP):	292x130x55 mm
Colore del flash:	Bianco
Temperatura di funzionamento:	da -10 °C a +55 °C
Classe:	TYPE A
Caratteristiche ottiche	
Frequenza lampeggio:	1 Hz
Caratteristiche acustiche	
Pressione sonora (min):	79 dB(A) @ 1 m
Frequenza buzzer:	2,8 KHz
Frequenza suono pulsante:	1 Hz

INTRODUZIONE

FC-LUX23 è un pannello di segnalazione ottico/acustico adatto in ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas, ecc., dove si richiedono informazioni visive ed acustiche.

MONTAGGIO

1. Praticare quattro fori per i tasselli di fissaggio (1, fig. 1).
2. Fissare il fondo alla parete (2, fig. 1).
3. Collegare i terminali come illustrato in figura 2.
4. Se si desidera disabilitare la segnalazione acustica, inserire il ponticello SILENT (fig. 3).
5. Fissare il modulo principale al fondo tramite le viti (3, fig. 1).
6. Agganciare la mascherina esterna e fissarla tramite le viti laterali (4, fig. 1).

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

FC-LUX23: Dispositivo visuale e sonoro di allarme incendio

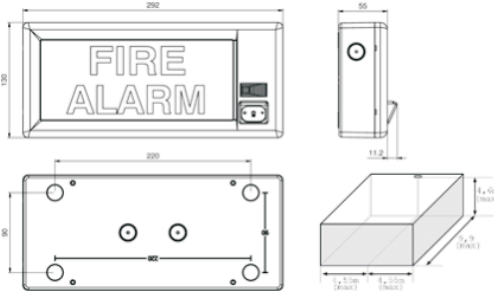


Fig. 4 Dimensioni.

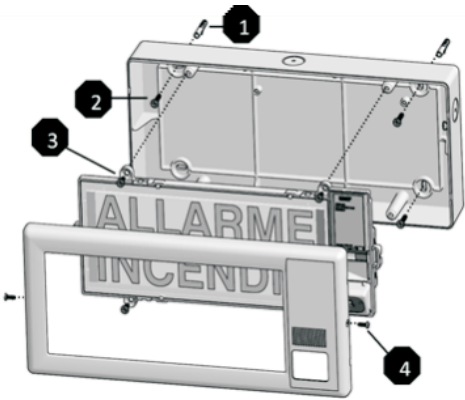


Fig. 1 Montaggio.

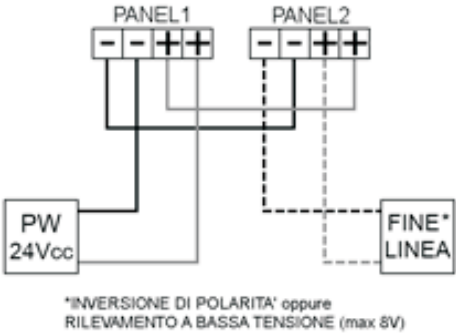


Fig. 2 Collegamento.



Fig. 3 Disabilitazione segnalazione acustica.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Si consiglia ai clienti di smaltire i dispositivi usati (centrali, rilevatori, sirene, accessori elettronici, ecc.) nel rispetto dell'ambiente. Metodi potenziali comprendono il riutilizzo di parti o di prodotti interi e il riciclaggio di prodotti, componenti e/o materiali.

DIRETTIVA RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED

ELETRONICHE (RAEE - WEEE)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che questo prodotto NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un impianto adeguato che sia in grado di eseguire operazioni di recupero e riciclaggio.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.



© Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 02 44
Fax: +41 (0)52 633 02 59

www.fireclass.net
FireclassSales@tycoint.com

ISTISFKIFCLUX23 1.0 130715 V10

CE 1328 Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21 8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland 15 DoP-2015-4223	
Optical and acoustical indicator of fire alarm, compliant with EN 54-23 and EN54-3.	
EN 54-23 ESSENTIAL CHARACTERISTICS	
Durability	Passed
Provision for external conductors	Passed
Materials	Passed
	Applicant declaration
IP ratings	Passed
Access	Passed
Manufacturer's adjustment	Passed
On site adjustment of behavior	N/A
Requirements for software controlled devices	Passed
Coverage volume	Passed
Variation of light output	Passed
Min and Max effective luminous intensity	Passed
Light color	Passed
	White
Light temporal pattern and frequency of flashing	Passed
Marking and data	Passed
Synchronization	Passed
Reproducibility	Passed
Dry heat (operational)	Passed
Dry heat (endurance)	N/A
Cold (operational)	Passed
Damp heat, cyclic (operational)	Passed
Damp heat, steady state (endurance)	Passed
Damp heat, cyclic (endurance)	N/A
Sulphur dioxide SO2 corrosion (endurance)	Passed
Shock (operational)	Passed
Impact (operational)	Passed
Sinusoidal Vibration (operational)	Passed
Sinusoidal Vibration (endurance)	Passed
EMC, Immunity (operational).	Passed
EN 54-3 ESSENTIAL CHARACTERISTICS	
Sound level	Passed
Frequency and sound pattern	2.8 KHz
Durability	Passed
Provision for external conductors	Passed
Materials	Passed
	Applicant declaration
IP ratings	Passed
Access	Passed
Marking and data	Passed
Reproducibility	Passed
Operational performance	Passed
Dry heat (operational)	Passed
Dry heat (endurance)	Passed
Cold (operational)	Passed
Damp heat, cyclic (operational)	Passed
Damp heat, steady state (endurance)	Passed
Damp heat, cyclic (endurance)	Passed
Sulphur dioxide SO2 corrosion (endurance)	Passed
Shock (operational)	Passed
Impact (operational)	Passed
Sinusoidal Vibration (operational)	Passed
Sinusoidal Vibration (endurance)	Passed
EMC, Immunity (operational).	Passed
Voice sounders	N/A

The Declarations of Performance can be found on the product webpage at www.fireclass.net.